

Teploměřové jímky



Teploměřové jímky jsou určeny k ochraně stonku teploměru před vlivy prostředí v místě zástavby. Jímky jsou vyráběny v několika provedeních - ocelové s katarézním lakováním, chromované, nebo v kombinaci mosaz (hrdlo) / měď (stonek).

Jímku lze doplnit o návarek.

Popis

Jímka je určena k zabudování do určeného zařízení (např. elektrický kotel, ohřívač vody). Montáž jímky se provádí zašroubováním hrdla jímky do pláště zařízení při použití vhodného těsnění. Instalace teploměru se provádí nasunutím stonku teploměru do jímky určené velikosti a zajištěním šroubem M5 x 8. Maximální pracovní přetlak jímek je PN 6 podle ČSN 130010. Tlaková zkouška těsnosti se při výrobě provádí vzduchem pod vodní hladinou u všech vyrobených jímek. Kromě označení maximálního pracovního přetlaku je na jímce vyznačena i maximální pracovní teplota.


Technické údaje

délka stonku teploměru L [mm]	délka jímky L ₁ [mm]	materiál / povrchová úprava	ø A [mm]]	ø B [mm]
45, 60, 100, 160, 250	50, 65, 105, 165, 255	ocel / katarézní lakování (chrom tvrdý) mosaz, měď / -	8,7	12,0
400	405	ocel / katarézní lakování (chrom tvrdý)		
630, 1000	635, 1005	ocel / katarézní lakování (chrom tvrdý)	12,5	15,0
1500	1505	ocel / katarézní lakování		

Katarézní lakování: patří mezi nejmodernější ekologické technologie povrchové úpravy kovových výrobků. Ošetřené výrobky jsou odolné proti korozi, otěru, nárazu.

Chrom tvrdý: výhodou použití tvrdého chromu je vysoká korozivzdornost, tvrdost a otěruvzdornost této povrchové úpravy.

Závit: Jímky mohou být zhotoveny se závitom M20x1,5 nebo G½". Informace o závitom použitelných pro jednotlivá provedení (délku, povrchovou úpravu) jímek naleznete v ceníku.

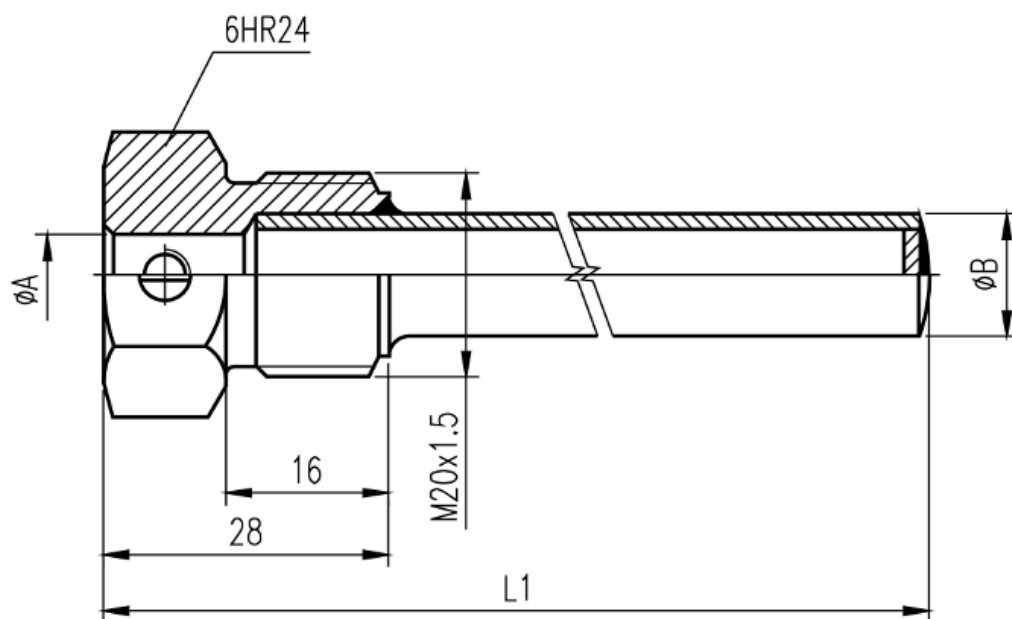

Kontatky

APATOR METRA s. r. o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Česká Republika

Tel.: +420 583 718 261

Fax.: +420 583 718 150

E-mail: prodej@metra-su.cz

WWW: www.metra-su.cz

Váš distributor:

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.